

Extraction Fan Gebruiksaanwijzing



Waarom u voor ons afzuigstelsysteem zou kiezen

Veel spraytan-specialisten voeren behandelingen uit in slecht geventileerde ruimtes, wat leidt tot herhaaldelijke inademing van overspray door zowel behandelaar als klant. Daarnaast raakt de behandelruimte vervuild, wat een vuile, plakkerige en onhygiënische omgeving creëert.

Onze afzuigunit is ontworpen om te voldoen aan toekomstige wetgeving en biedt uitstekende bescherming tegen het inademen van vernevelde spraytanvloeistof. Het unieke afzuigstelsysteem werkt nauw samen met onze HVLP spraytanmachine om overtollige spray weg te trekken van u en het gezicht van uw klant, zodat u beiden schone, ongecontamineerde lucht inademt. Constante hoge hygiënestandaarden zijn eenvoudig te handhaven dankzij gebruiksvriendelijke eigenschappen zoals makkelijk afneembare oppervlakken en eenvoudig te vervangen filters.

Specificaties:

Vermogen: 93 W

Luchtstroom: 1900 m³/uur

Afmetingen: 458 × 400 × 180 cm

Kenmerken

Professionele afzuigunit voor spraytanning

Hoogrendement centrifugaalmotor

Sterke kunststof behuizing met laag gewicht

Wasbaar meerlagig filtersysteem

Automatische uitschakeling voor extra veiligheid

Grote luchtstroom met keuze uit 2 snelheden

Filterafdekking met clips – eenvoudig te vervangen

Onderhoud

Om uw spraytansysteem goed te onderhouden, volstaat het om het apparaat aan het einde van de dag af te nemen met een licht vochtige doek. De filters dienen na elke 100 behandelingen te worden gereinigd.


Inhoud van de verpakking

Uw afzuigunit wordt geleverd in één doos en bevat:

Afzuigunit: 1 stuk

Voedingskabel: 1 stuk

Handleiding: 1 stuk

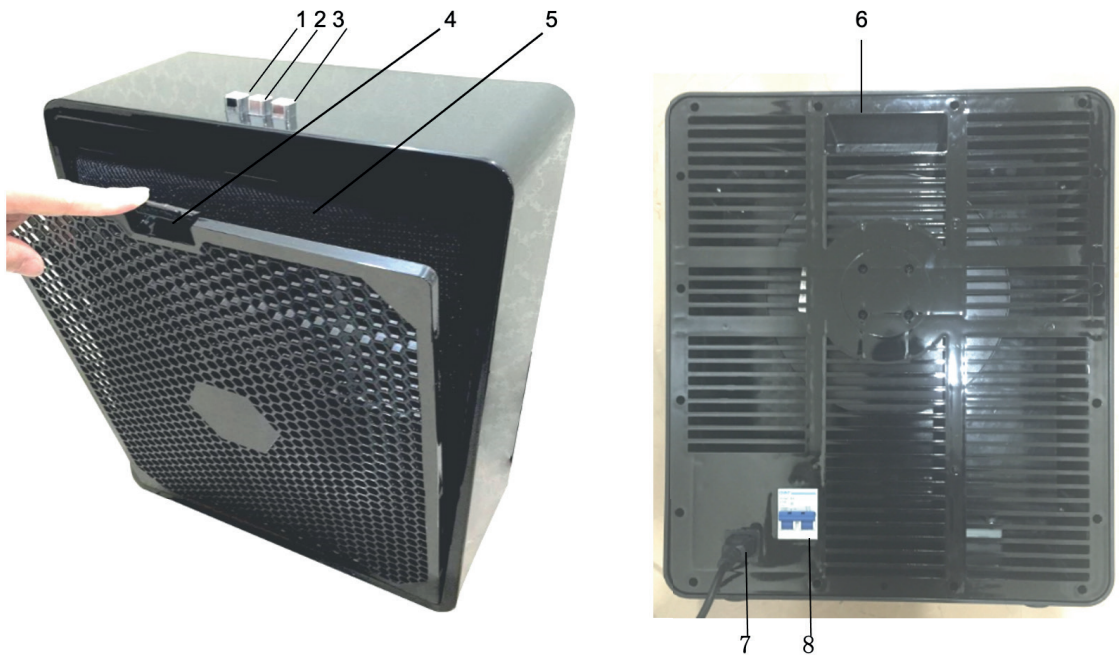

Onderdelen

- 1 Uit-schakelaar (OFF)
- 2 Snelheid 1
- 3 Snelheid 2
- 4 Afdekclip
- 5 Filter
- 6 Handgreep
- 7 Aansluiting netsnoer
- 8 Stroomonderbreker (zekering)

Gebruiksaanwijzing

Sluit het netsnoer aan op het apparaat en op het stopcontact.
 Zet de stroomonderbreker op de stand ON.
 Druk op de knop Speed 1 of Speed 2 om het apparaat te starten.
 Druk op de knop OFF om het apparaat uit te schakelen.
 Filter reinigen of vervangen

Het luchtbeheersysteem zuigt overtollige spray weg van de klant door deze via de afzuigkamers af te voeren. De overtollige spray wordt uit de lucht gefilterd met behulp van een tweelaags wasbaar filtersysteem.

Het filter moet periodiek worden gereinigd of vervangen, na ongeveer elke 100 behandelingen.

Druk op de afdekclip om de filterkap te verwijderen en neem vervolgens het wasbare filter eruit.

Reinig het filter met water (gebruik van reinigingsmiddel en een borstel is toegestaan) en laat het daarna **volledig drogen**.

Plaats het filter terug in de unit en bevestig daarna de voorkap.